

LEGENDA:

- LINEA MT AEREA ESISTENTE
- LINEA MT AEREA DA RECUPERARE
- LINEA MT INTERRATA IN PROGETTO
- SOSTEGNO MT DA RECUPERARE
- SOSTEGNO MT IN PROGETTO
- SOSTEGNO MT ESISTENTE


Unità Responsabile del Lavoro
 Unità Territoriale - Lecco Sondrio
 Il Responsabile
 Carlo Andrea Genestrini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.


e- distribuzione Grids Italia Area Regionale Lombardia Unità Territoriale Lecco-Sondrio		Scala	OGGETTO: ELETTRODOTTO MT SOTTERRANEO VIA: S.S. n°301 del Foscagno - Proprietà Private COMUNE: VALDIDENTRO PROVINCIA: SONDRIO INTERFERENZE:-	
		C.I.		
		Data		
		06/10/2025		
		ODS/ODM n°		
		120272675		
		Progetto		Autorizzazioni
Pratica n°(Atena)	Pratica n°(Ardesia)	Tecnico Progettista	Disegnatore	Gestore Pratica Autorizzativa
52021922	2806008	MUSI C.	GEOTECH S.r.l.	MARVEGGIO L.

[illegible]

RECUPERI

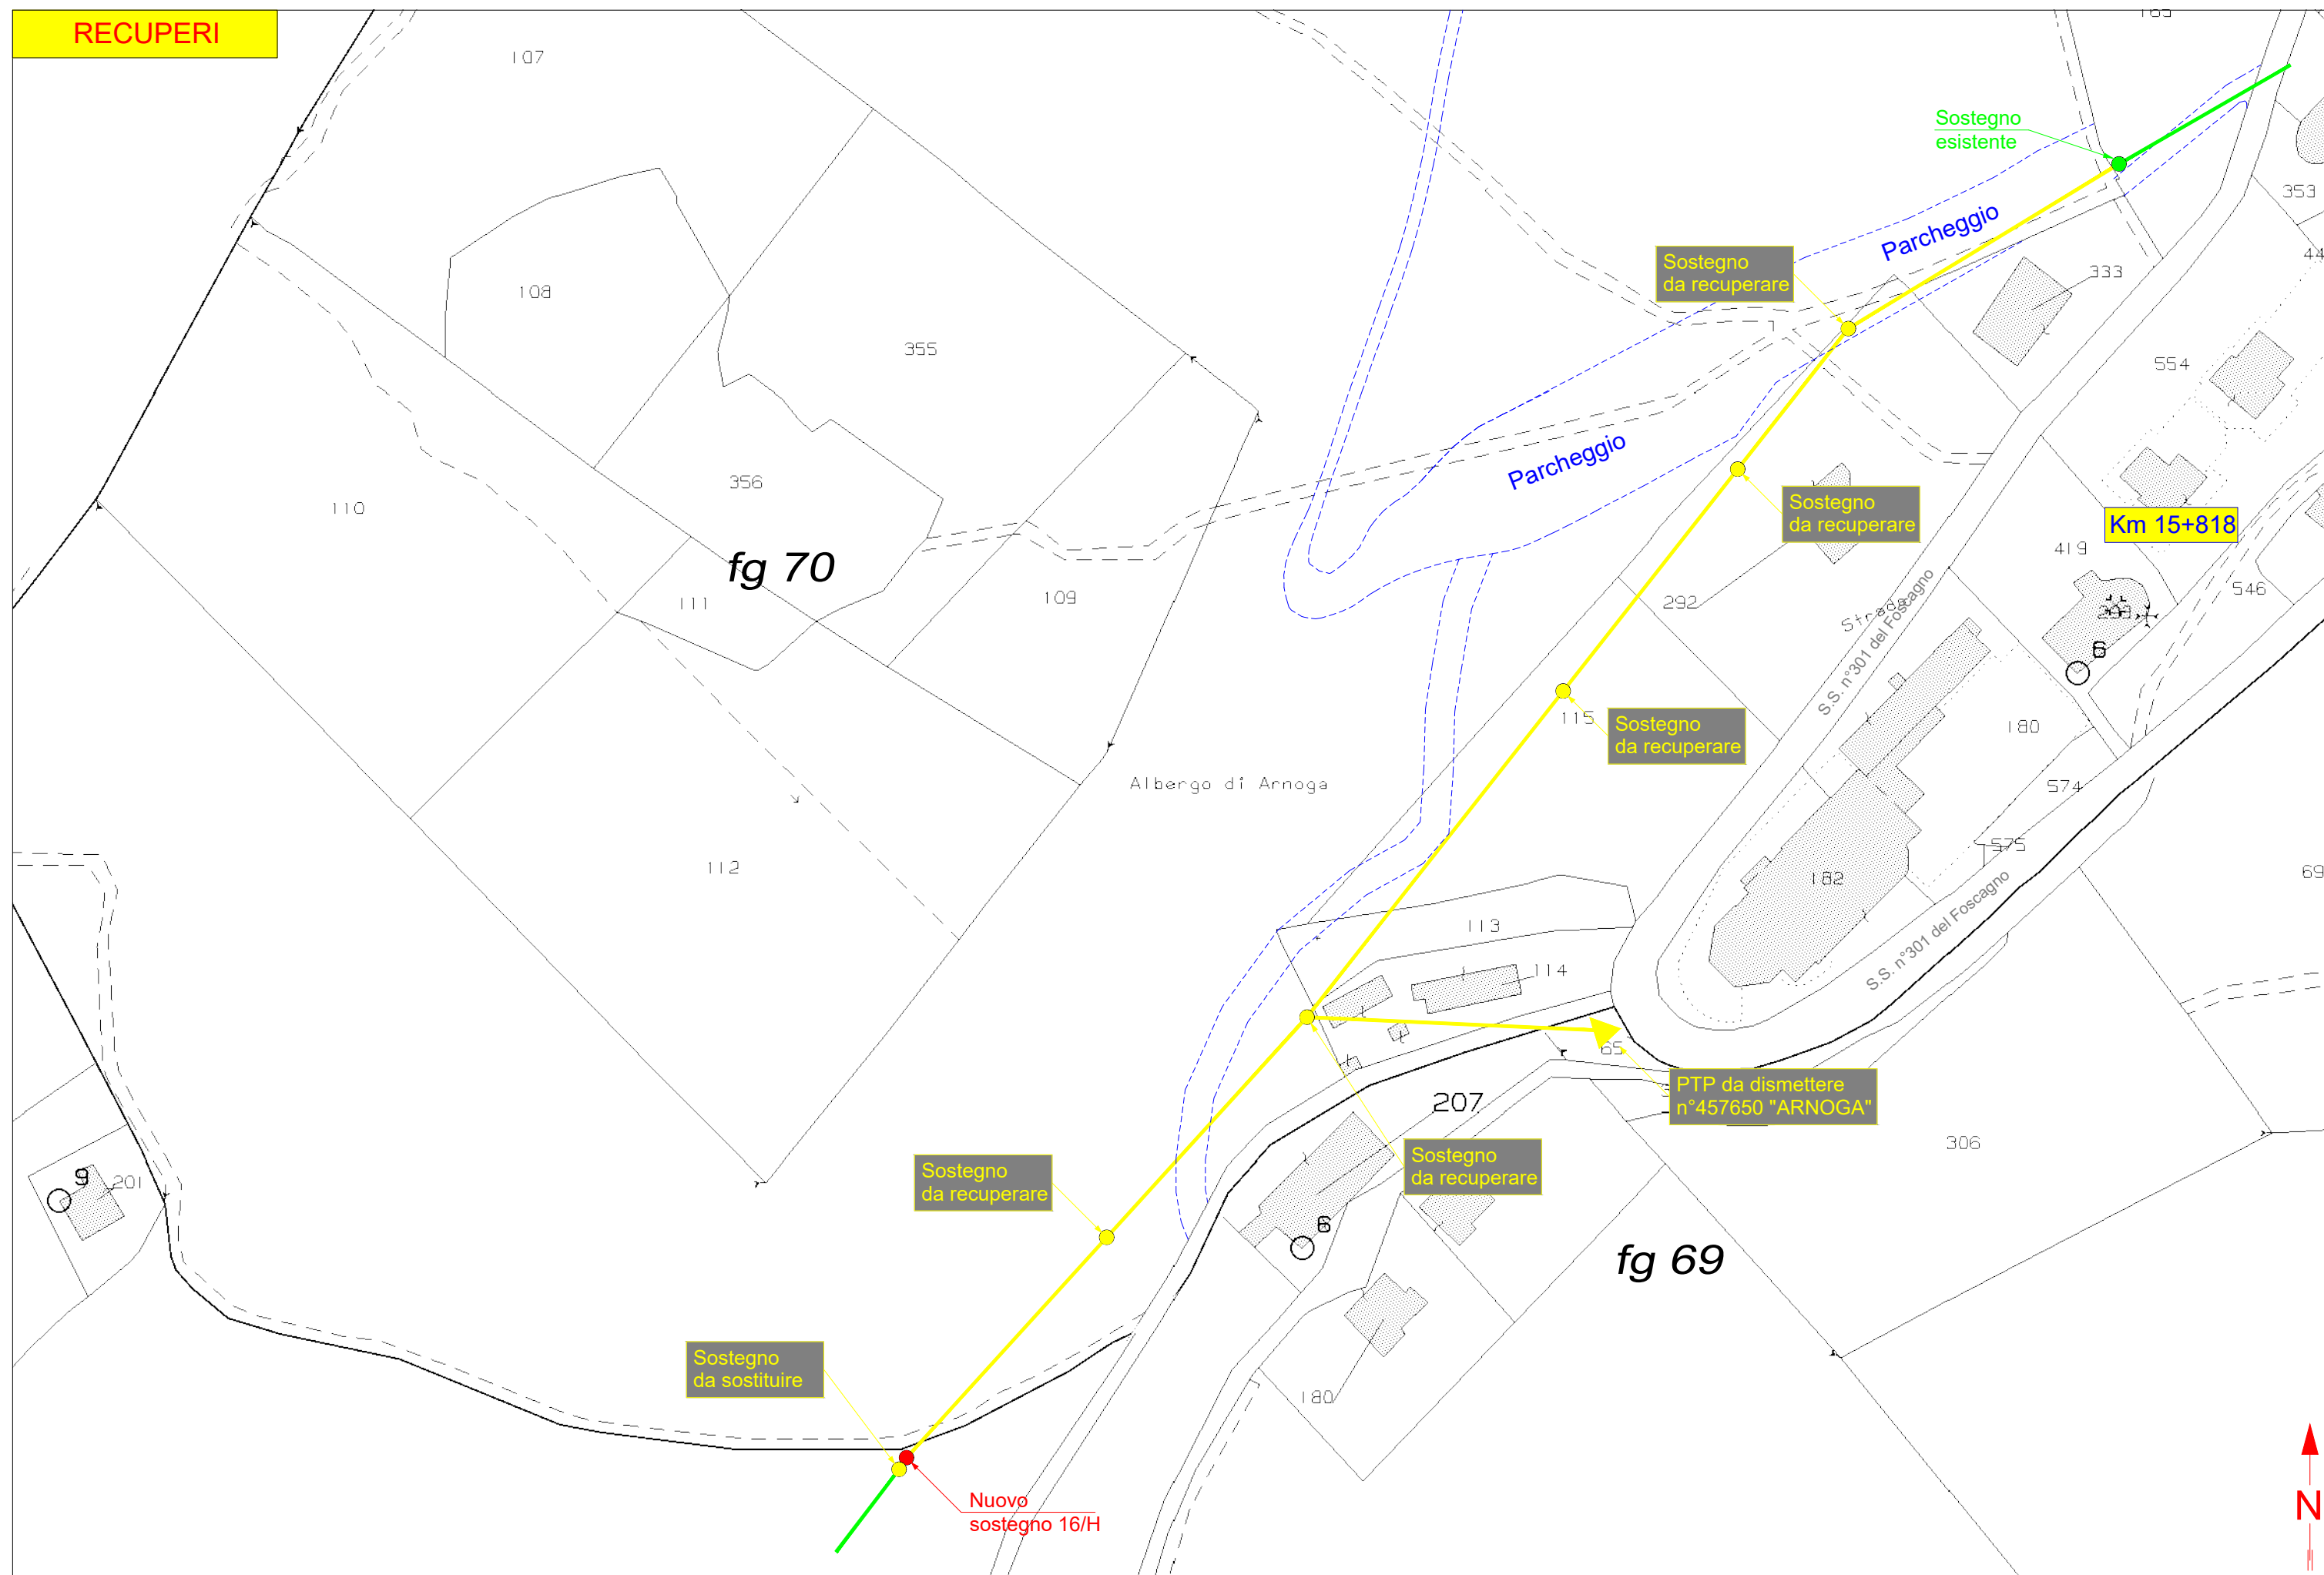

PROGETTO MT

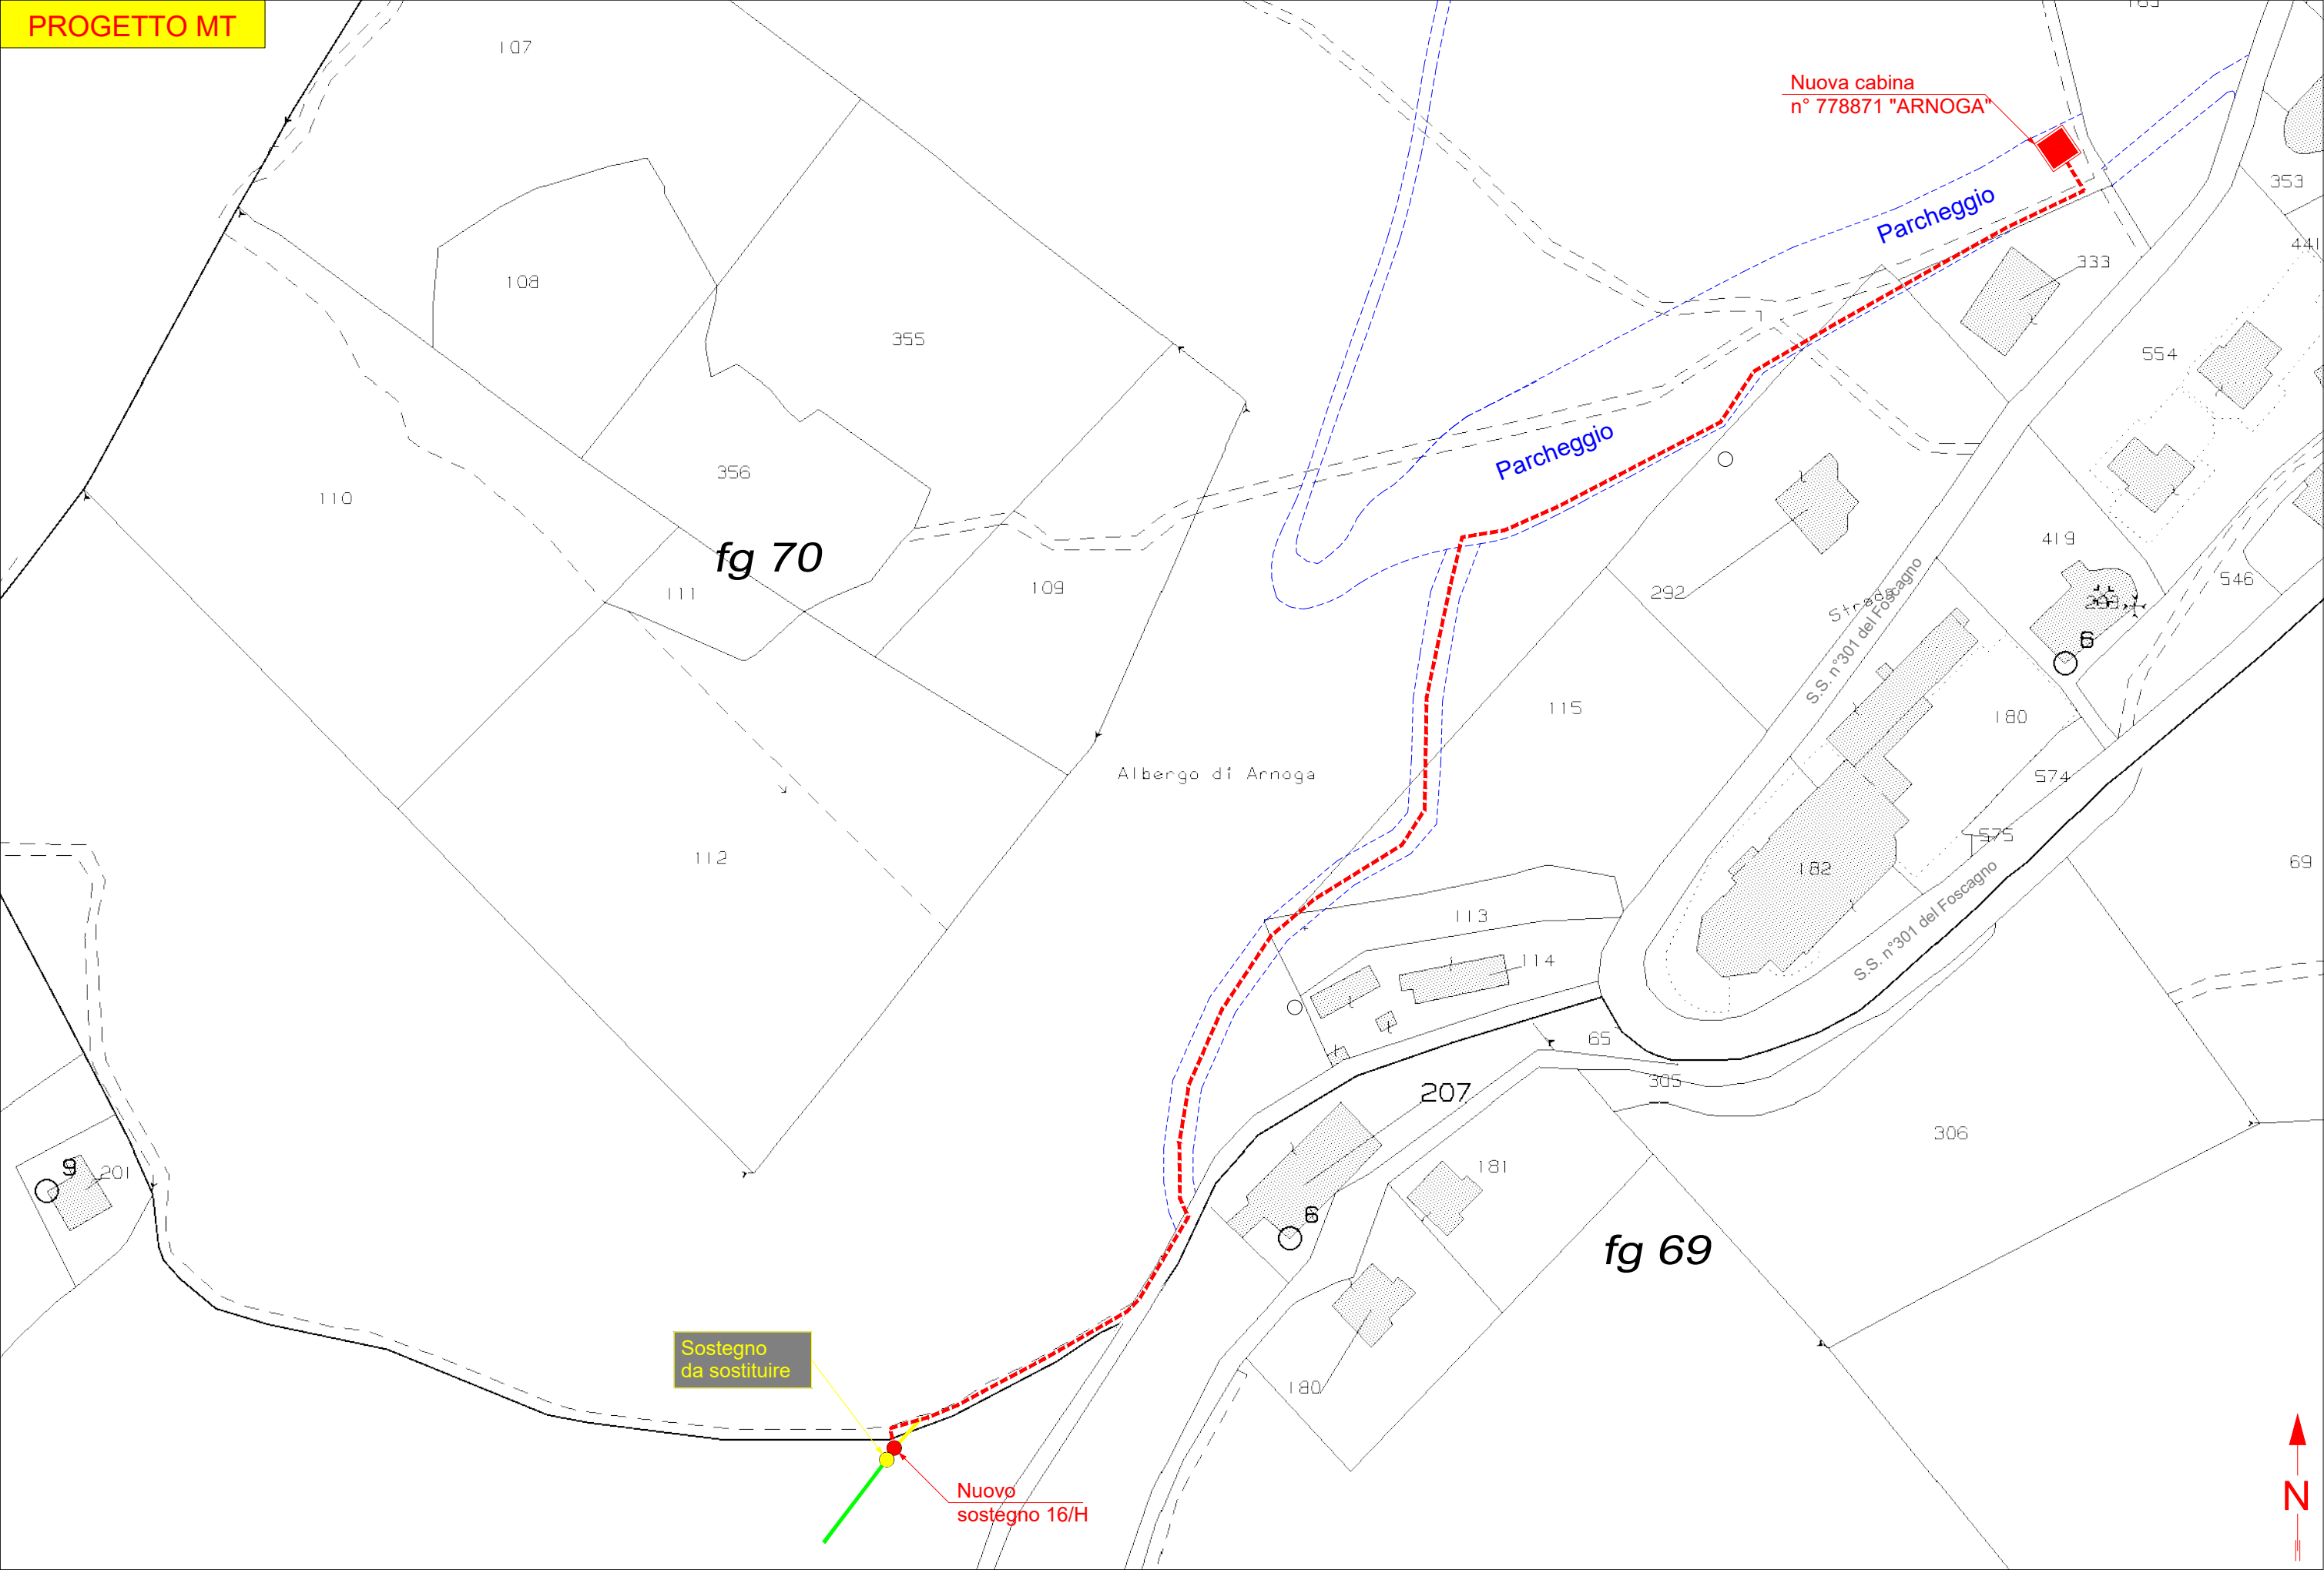

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI ESERCIZIO

TENSIONE DI ESERCIZIO E CLASSE ISOLAMENTO 23 kV
CORRENTE ALTERNATA TRIFASE ALLA FREQUENZA DI 50 Hz

IMPIANTO n.	LINEE 23 KV SVILUPPO IN m	CONDUTTORE TIPO
1	340	A

– LINEA MT IN CAVO SOTTERRANEO

CONDUTTORE TIPO	TIPO E SEZIONE CONDUTTORE	DIAMETRO ESTERNO mm	FORMAZIONE		MASSA Kg/Km	GRADO DI ISOLAMENTO	PORTATA AMPERE
			n. FILI	Ø mm			
A	CAVO TRIPOLARE Al 3x1x240 mm ²	85	30	18,6	3930	32	380
B	CAVO TRIPOLARE Al 3x1x185 mm ²	81	30	16,1	4800	32	360

PARTICOLARE SEZIONE DELLO SCAVO

Quote in metri

Canalizzazione Tipo B
(profondità di posa 1,00 : 1,50 m)

