



E-DIS-10/02/2026-0184270

LEGENDA:

- LINEA MT INTERRATA IN PROGETTO
- LINEA MT INTERRATA ESISTENTE
- LINEA MT AEREA ESISTENTE
- LINEA MT AEREA DA RECUPERARE
- SOSTEGNO ESISTENTE

COORDINATE:

LAT 46.157168° - LONG 9.734329°

LAT 46.157291° - LONG 9.732443°

LAT 46.158124° - LONG 9.731019°


Unità Responsabile del Lavoro
 Unità Territoriale - Lecco Sondrio
 Il Responsabile
 Carlo Andrea Genestrini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

e- distribuzione Grids Italia Area Regionale Lombardia Unità Territoriale Lecco-Sondrio	Scala	OGGETTO:ELETTRODOTTO MT SOTTERRANEO VIA:Isoletti e proprietà private COMUNE:COLORINA PROVINCIA:SONDRIO INTERFERENZE:	
	C.I.		
	Data		
	09/02/2026		
	ODS/ODM n°		
	125867345		
Progetto		Autorizzazioni	
Pratica n°(Atena)	Tecnico Progettista	Disegnatore	Gestore Pratica Autorizzativa
60804693	MOSSINELLI R.	GE TECH S.r.l.	MARVEGGIO L.

The map is a detailed topographic representation of a rural area in Italy. It features contour lines indicating elevation, with labels such as 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000. The map also shows a network of roads, including the F.S. Milano - Sondrio - Tirano. Various place names are labeled, including Monaghetta, Casa Dalgia, Pradelli, San Pietro, San Rocco, Bocchetti, La Madonnina, and Colorina. A red circle and a yellow arrow highlight a specific building complex near Corna in Piano. A red arrow in the bottom right corner points towards the northeast, labeled 'N' and 'ORENTE MASO'.

ESTRATTO MAPPA Comune di Colorina Fg. 7 e 8 - Scala 1:1000

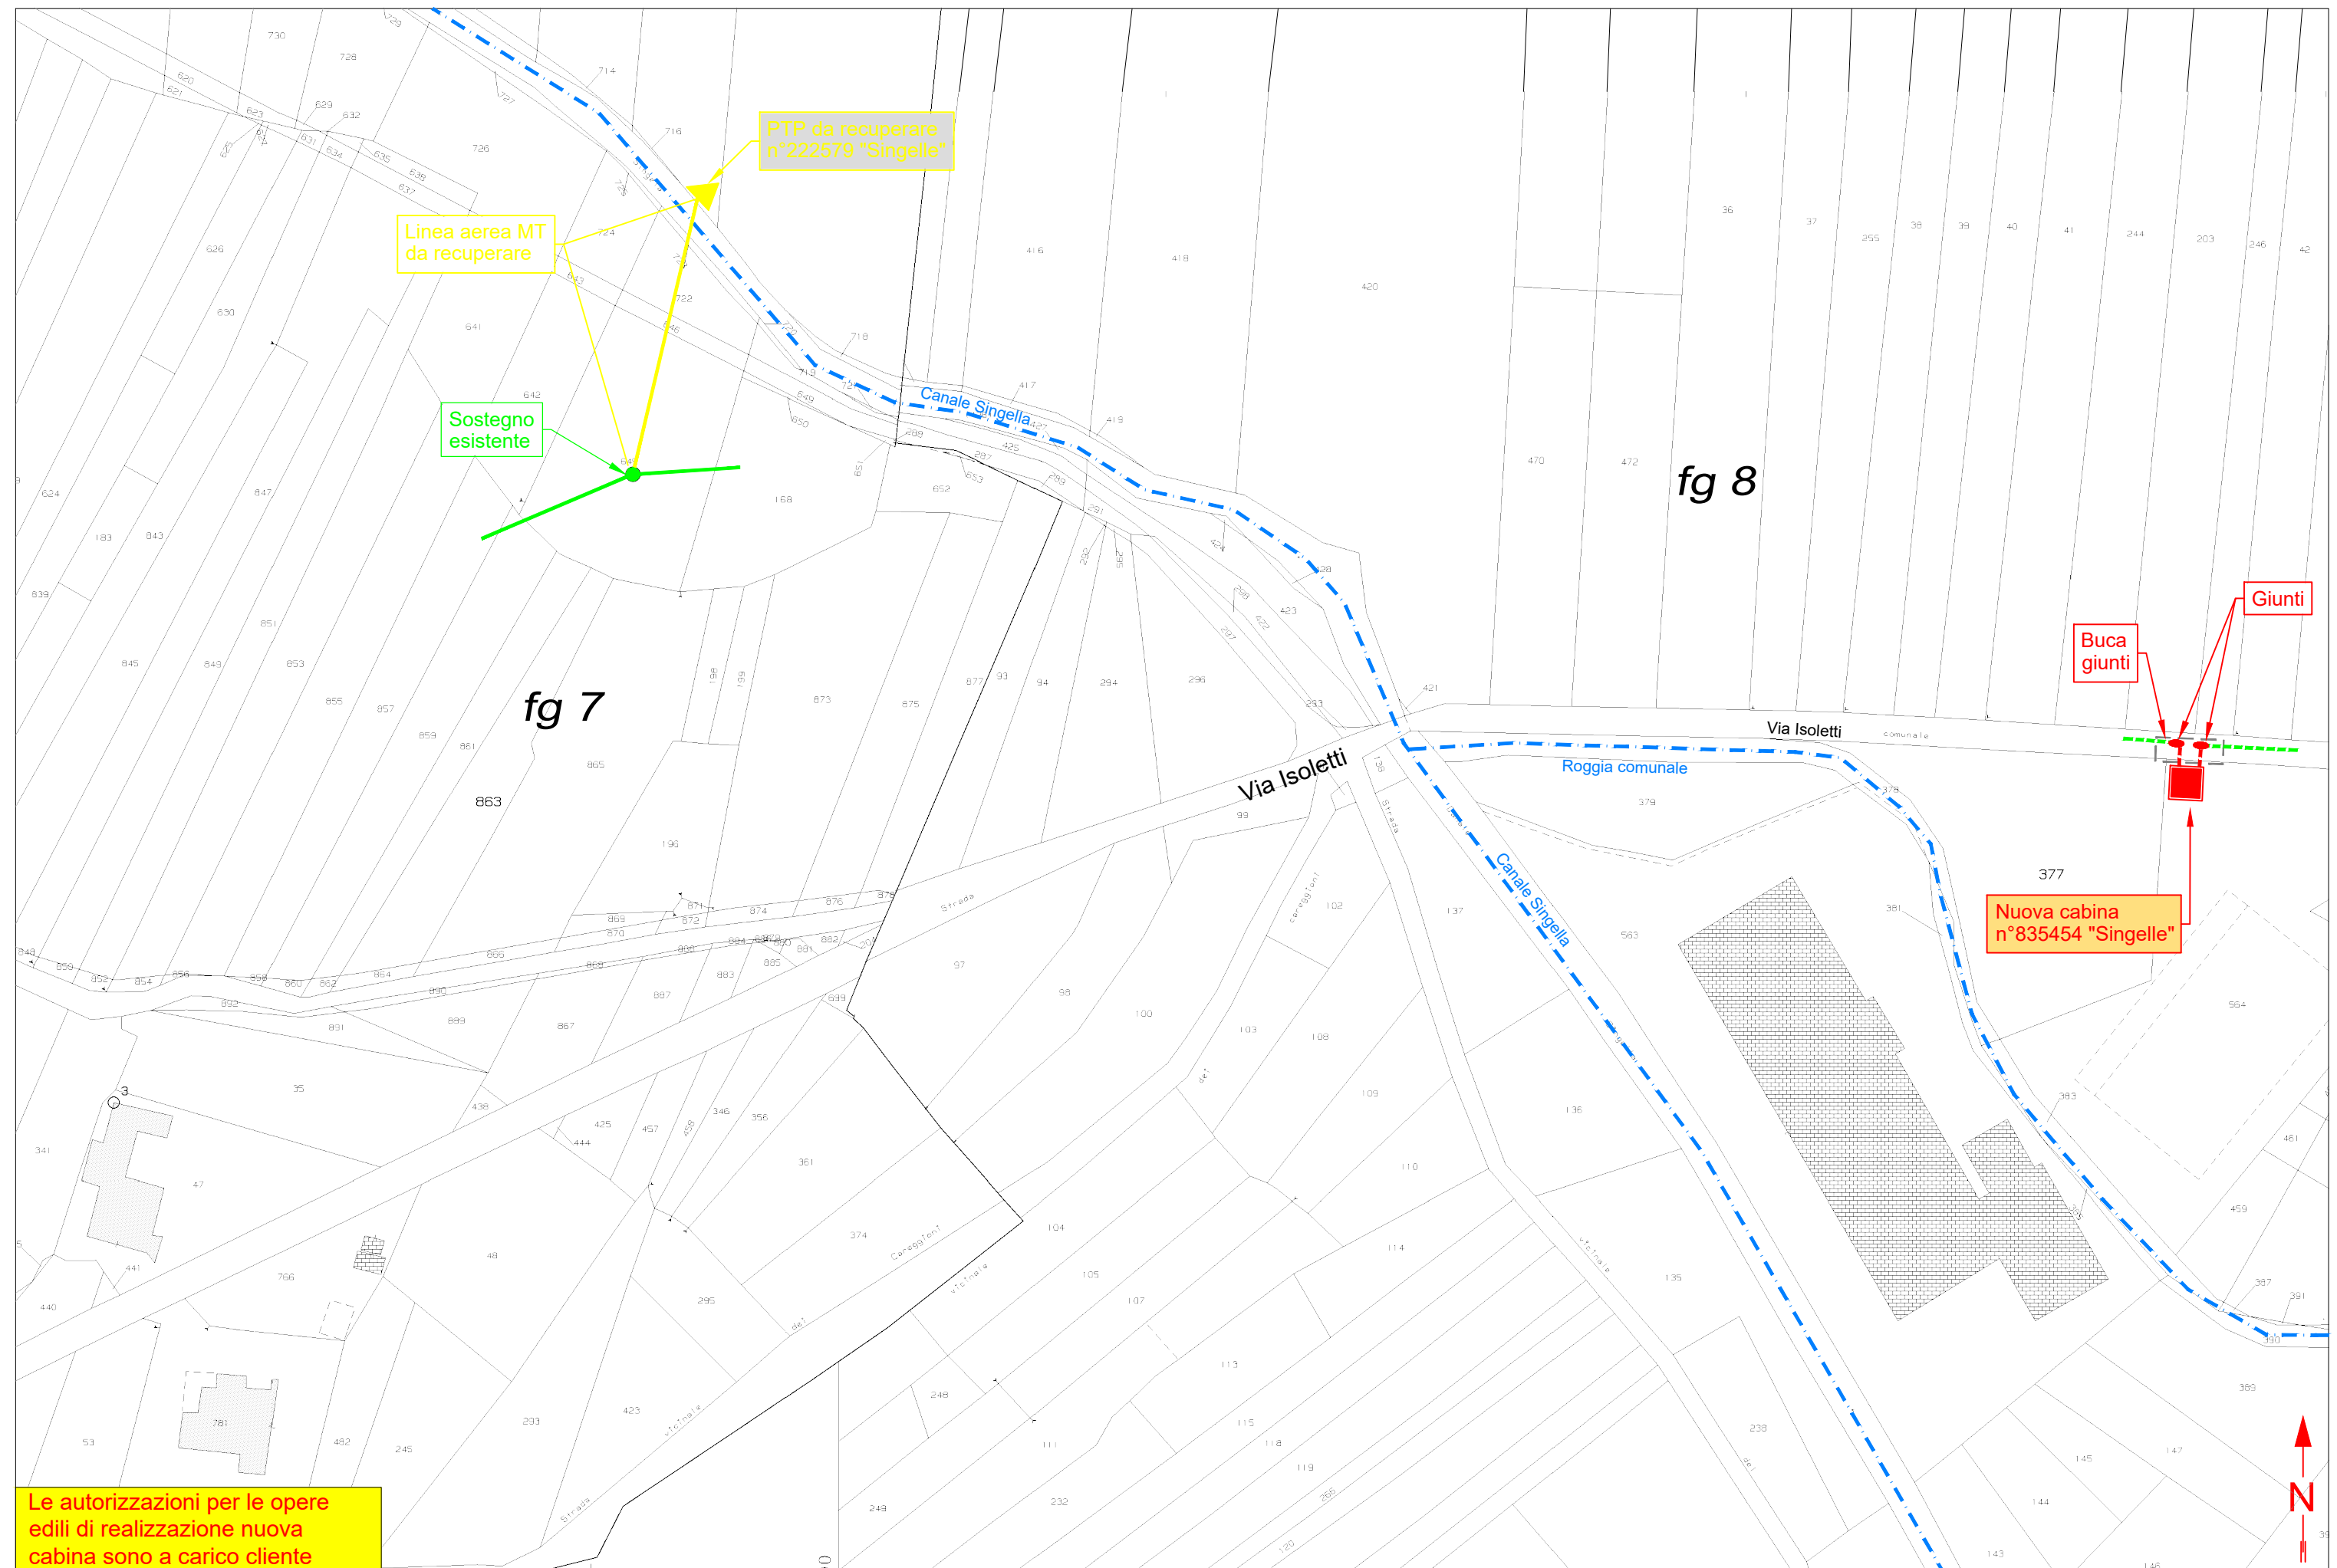

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI ESERCIZIO

TENSIONE DI ESERCIZIO E CLASSE ISOLAMENTO 15 KV
CORRENTE ALTERNATA TRIFASE ALLA FREQUENZA DI 50 Hz

IMPIANTO n.	LINEE 15 KV SVILUPPO IN m	CONDUTTORE TIPO
1	2x5	B

LINEA MT INTERRATA

CONDUTTORE TIPO	TIPO E SEZIONE CONDUTTORE	DIAMETRO ESTERNO mm	MASSA Kg/Km	PORTATA AMPERE
A	CAVO TRIPOLARE Al 3x1x185 mm ²	78	3550	380
B	CAVO TRIPOLARE Al 3x1x240 mm²	110	4370	380

PARTICOLARE SEZIONE DELLO SCAVO

Canalizzazione Tipo B
(profondità di posa 1,00 : 1,50 m)

