



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 188 del 20/02/2024

OGGETTO: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

**AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE INTERRATE A 15 KV E
RELATIVE OPERE ACCESSORIE NEI COMUNI DI CHIESA IN VALMALENCO E TORRE DI SANTA MARIA
(SO). DISEGNO N. 2249284/249288**

N. REG. 03/2024

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- la legge regionale 16/08/1982 n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 V" e s. m. e i.;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s. m. e i.;
- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 anche come successivamente modificata ed integrata, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s. m. e i., ed in particolare l'art. 28 "Funzioni delle province";

VISTI INOLTRE:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 21 dicembre 2023, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio";

PREMESSO CHE:

- in data 19/12/2023 con nota prot. n. 44569, la società e-Distribuzione S.p.A. (P. IVA 05779711000) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982 n. 52, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche di linee elettriche interrate a 15 kV e relative opere accessorie nei Comuni di Chiesa in Valmalenco e Torre di Santa Maria (SO);
- l'istanza, corredata da relazione tecnica e disegno n° 2249284/2249288 (allegato alla presente), prevede la realizzazione di:
 1. un nuovo elettrodotto di media tensione interrato che collega la cabina esistente n°364482 con il PTP esistente n° 544864;
 2. un nuovo elettrodotto di media tensione interrato che collega il PTP esistente n° 544864 con la cabina esistente n° 153687;

VISTI:

- l'attestazione di conformità tecnica n. 0879636 del 04/08/2023, redatta dalla società richiedente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D. Lgs n. 259/2003, relativa al disegno n. 2249284;
- la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie n. 0879638 del 04/08/2023, redatta dalla società richiedente ai sensi dell'art. 120 del T.U. 1775/33 relativo al disegno n. 2249284;
- l'autorizzazione della Provincia – servizio Viabilità, posizione n. 10503 del 8 aprile 2021, per la manomissione della sede stradale (S.P. n. 15 Dir. B.) per la posa di elettrodotto interrato (disegno n. 2249284);
- il parere del Comune di Chiesa in Valmalenco, prot. n. 5144 del 25 settembre 2023, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 52/82;
- l'attestazione di conformità tecnica n. 0880819 del 04/08/2023, redatta dalla società richiedente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D. Lgs n. 259/2003, relativa al disegno n. 2249288;
- la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie n. 0880820 del 04/08/2023, redatta dalla società richiedente ai sensi dell'art. 120 del T.U. 1775/33, relativo al disegno n. 2249288;
- l'autorizzazione della Provincia – servizio Viabilità, posizione n. 10927 del 9 novembre 2023, per la manomissione della sede stradale (S.P. n. 15 Dir. B.) per la posa di elettrodotto interrato (disegno n. 2249288);
- i decreti n. 16636-16637 del 30/11/2021, con cui Regione Lombardia ha assentito la concessione di polizia idraulica per l'attraversamento del torrente Giumellino mediante tubazione in ferro ancorata al ponte esistente (ramo 1) e mediante tubazione di PVC posata sotto il manto stradale (ramo 2);
- il parere del Comune di Torre di Santa Maria, prot. n. 5143 del 25 settembre 2023, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 52/82;

CONSIDERATO che la società e-Distribuzione S.p.A., con la presentazione dell'istanza, ha dichiarato di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e si è obbligata ad accettare le eventuali condizioni da stabilirsi nella presente autorizzazione a tutela di pubblici e privati interessi;

VISTA la ricevuta del versamento di € 100,00 per le spese di istruttoria della pratica, allegata all'istanza;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio;

Recepite le premesse e fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi,

DETERMINA

1. di autorizzare la società e-Distribuzione S.p.A. (P. IVA 05779711000), a costruire ed esercire le opere elettriche di cui alle premesse, che dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione della Legge 28 giugno 1986, n. 393544, approvato con D.M. in data 21 marzo 1988, ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato (disegno numero 2249284 / 2249288) e dovranno essere collaudate a termini di legge;
2. di dare atto che la società beneficiaria della presente autorizzazione:
 - viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno eventualmente stabiliti, con le sanzioni di legge in caso di inadempienza;
 - è tenuta ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 52/82;
 - dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni eventualmente riportate nei pareri ed autorizzazioni citati in premessa;
 - è tenuta a comunicare alla scrivente Provincia il giorno di entrata in esercizio delle nuove linee elettriche;
3. tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di e-Distribuzione S.p.A.;

4. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento mediante notifica alla società beneficiaria, ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai Comuni di Chiesa in Valmalenco e Torre di Santa Maria (SO);
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale per 15 gg. consecutivi. La presente determinazione sarà pubblicata anche sul sito web della Provincia;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente

		Unità Responsabile del Lavoro Programmazione e Gestione - Proget.Lavori-Autoriz. Mt Un Procuratore Stefano Arrigoni Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.		
 Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Lombardia Programmazione e Gestione - Proget.Lavori-Autoriz. Mt	Scala	COSTRUZIONE LINEA MT A 15000 VOLT E LINEA BT A 400V INTERRATA NEI COMUNI DI TORRE DI SANTA MARIA E CHIESA VALMALENCO (SO)		
	C.I.			
	Data			
	18/12/2023			
	ODS/ODM			
	98886454			
		Progetto		Autorizzazioni
Pratica n°(Ardesia)	Tecnico Progettista	Disegnatore	Gestore Pratica Autorizzativa	
2249284/2249288	MASSIMO ORIENTI	TECNO PROGET SRL	CIRO VARESI	



Caratteristiche Tecniche e Corografia

ELETTRODOTTO A 15 kV IN CAVO INTERRATO NEI COMUNI DI CHIESA VALMALENCO E TORRE SANTA MARIA PROVINCIA DI SONDRIO

Autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 16.08.1982

L E G E N D A



Cabina esistente



PTP esistente



Elettrodotto MT in cavo interrato oggetto dell'allegata domanda

Disegno n. **2249284/2249288**

Data **18 dicembre 2023**

Disegnatore

TECNO PROGET SRL

Controllo

Visto

RELAZIONE TECNICA

Allo scopo di soddisfare le nuove esigenze della rete di distribuzione di energia elettrica si rende necessario un intervento nel comune di Chiesa Valmalenco e Torre Santa Maria in Via Roma, S.P. n°15 dir B e Via Luna.

L'intervento consiste nella realizzazione di:

- un nuovo elettrodotto di media tensione interrato che collega la cabina esistente n°364482 con il PTP esistente n° 544864.*
- un nuovo elettrodotto di media tensione interrato che collega il PTP esistente n° 544864 con la cabina esistente n°153687.*

Caratteristiche costruttive e di esercizio

Tensione di esercizio: 15.000 volt

Corrente: Alternata trifase alla frequenza di 50 Hz.

Conduttori: Per media tensione, conforme alle vigenti norme, in alluminio di sezione e caratteristiche riportate in tabella.

Modalità di posa: Interrato protetto con tubazioni, come meglio indicato nelle relative tabelle.

CAVO INTERRATO MT

tripolare ad elica visibile con conduttori di alluminio isolati con gomma etilenpropilenica, ad alto modulo elastico, schermati sotto guaina di P.V.C.

LEGENDA

- ① Conduttore

② Strato semiconduttore


③ Isolante

④ Strato semiconduttore
- ⑤ Schermo

⑥ Nastro equalizzatore (eventuale)

⑦ Guaina di PVC


⑧ Stampigliatura

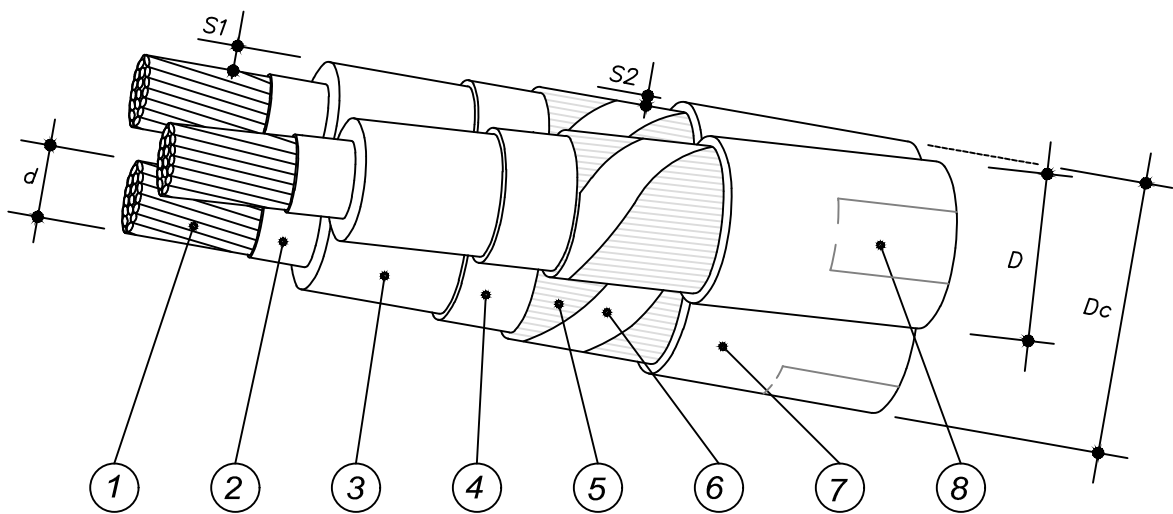

CARATTERISTICHE TECNICHE


Numero dei conduttori per sez. nominale (n. per mm) ²	Numero dei fili del conduttore min.	Diametro sul conduttore d = mm	Spessore medio isolante S1=mm	Spessore medio guaina P.V.C. S2=mm	Sezione nominale schermo min. mm ²	Numero fili dello schermo min. mm	Diametro		Portata A
							Esterno max. D=mm	Circoscr. max. Dc=mm	
3 x (1x240)	30	18,6	5,6	2,5	18,6	38	40	110	380

PARTICOLARE DI POSA

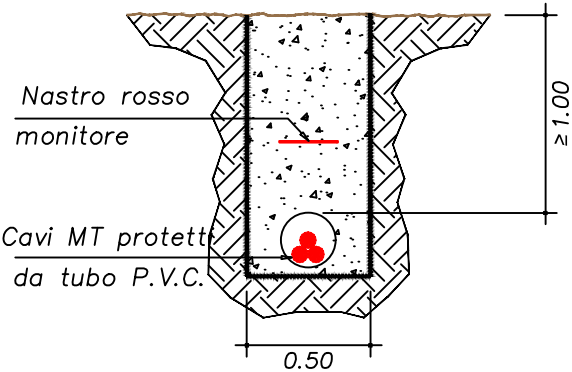

ELENCO IMPIANTI

Tipo planimetrico	Denominazione impianto	Territorio Comunale interessato	Struttura da allacciare e autorizzare		Dorsali b.t. dipendenti n.	Sviluppo tronco linea aerea m.	Sviluppo tronco linea in cavo interrato m.	Sviluppo totale m.
			Posto di trasformazione su palo n.	Cabina in muratura n.				
Disegno n.			n.	n.	n.	m.	m.	m.
2249284	Dalla Cab. n°364482 al PTP n°544864	2249284	—	—	—	—	570	570
2249288	Dal PTP n°544864 alla Cab. n°153687	2249288	—	—	—	—	630	630
SVILUPPO TOTALE metri						—	1100	1100

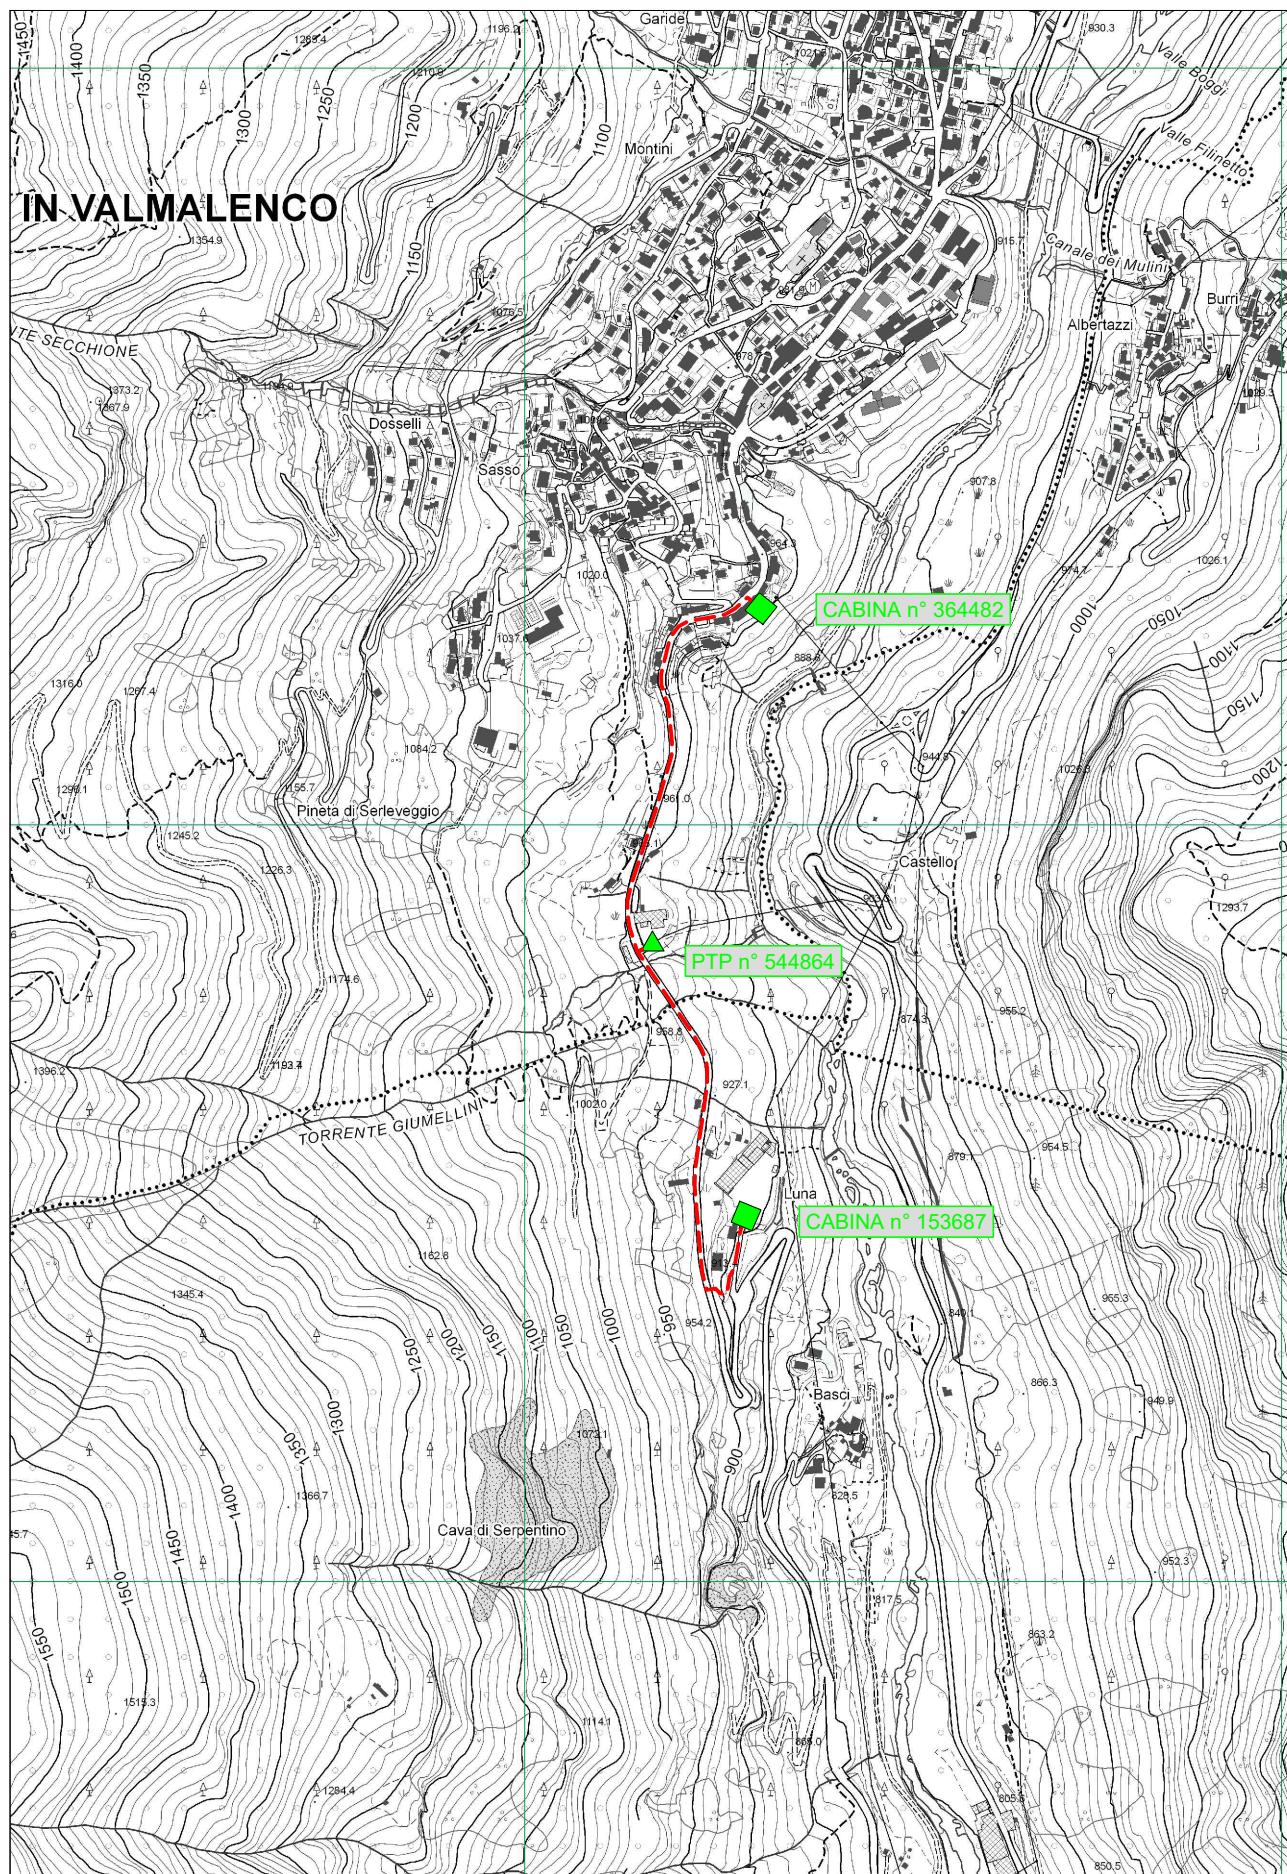



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 188 del 20/02/2024

**Oggetto: E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE
INTERRATE A 15 KV E RELATIVE OPERE ACCESSORIE NEI COMUNI DI CHIESA
IN VALMALENCO E TORRE DI SANTA MARIA (SO).
DISEGNI NN° 2249284/2249288
N. REG. 03/2024 .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 20/02/2024

Il Responsabile
(PINI EVARISTO)
f.to digitalmente