



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 463 del 23/04/2025

OGGETTO: VOLTURA A E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA MT A 20 KV E RELATIVE OPERE ACCESSORIE, PER ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARE SULLE COPERTURE DEI FABBRICATI ESISTENTI IN LOCALITÀ ABLESI IN COMUNE DI SAMOLACO.

N. REG. 19/2025

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e s. m. e i.;
- la legge regionale 16/08/1982 n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 V" e s. m. e i.;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s. m. e i.;
- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 anche come successivamente modificata ed integrata, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s. m. e i., ed in particolare l'art. 28 "Funzioni delle province";
- d.g.r. Lombardia n. 619 del 10.07.2023 "Prime indicazioni operative per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Linee guida in attuazione del DM 20 ottobre 2022";

VISTI INOLTRE:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 30 dicembre 2024, che affida al sottoscritto ingegnere Antonio Rodondi, le funzioni di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE questa Provincia, con determinazione n. 82 del 23/01/2025 (N. Reg. 7/2025), ha autorizzato la società Valle Spluga S.p.A. (P. IVA. 00050130145) alla costruzione ed esercizio di una nuova linea elettrica interrata MT a 20 KV e relative opere accessorie, per allaccio impianto fotovoltaico da realizzare sulle coperture dei fabbricati esistenti in località Ablesti in comune di Samolaco (SO).

CONSIDERATO CHE:

- con nota acquisita al prot. 3344 in data 13/01/2025 la società Valle Spluga S.p.A. ha autorizzato la società e-Distribuzione S.p.A. (P. IVA 05779711000) a presentare presso la Provincia la richiesta di voltura della sopracitata autorizzazione;
- in data 26/03/2025, acquisita al prot. n. 10009, la società e-Distribuzione S.p.A. (P. IVA 05779711000), ha chiesto la voltura a proprio favore della predetta autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della

linea elettrica in argomento, destinata così a divenire parte integrante e funzionale della rete di distribuzione locale dell'energia elettrica. L'istanza è corredata da relazione tecnica e disegno n. 60580695 del 10/03/2025 (allegato alla presente);

VERIFICATO che le caratteristiche tecniche della linea elettrica autorizzata alla società Valle Spluga S.p.A. coincidono con quelle desumibili dal disegno allegato all'istanza di voltura presentata da e-Distribuzione S.p.A.;

VISTA la ricevuta del versamento di € 100,00 per le spese di istruttoria della pratica di voltura, effettuato da e-Distribuzione S.p.A. in data 10/03/2025;

ATTESO CHE:

- con nota prot. n. 10651 n data 31/03/2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento riferito all'istanza di voltura alle società e-Distribuzione S.p.A. e Valle Spluga S.p.A., oltre che al Comune di Samolaco;
- non essendo pervenute diverse indicazioni entro i termini indicati nella nota anzidetta (15 giorni dal ricevimento della comunicazione) si può procedere con la voltura dell'autorizzazione;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 e segg. della L. 241/90;

Recepite le premesse e fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi,

DETERMINA

1. di autorizzare la voltura a favore della società e-Distribuzione S.p.A. (P. IVA 05779711000), dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una nuova linea elettrica interrata MT a 20 KV e relative opere accessorie per allaccio impianto fotovoltaico da realizzare sulle coperture dei fabbricati esistenti in località Ablesì in comune di Samolaco (SO);
2. di dare atto che le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 393544, approvato con D.M. in data 21 marzo 1988, ed alle normative vigenti, secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza disegno n. 60580695 del 10/03/2025 (allegato alla presente) e dovranno essere collaudate a termini di legge;
3. la linea elettrica in questione è ora da ritenersi esclusa dall'obbligo di ripristino al termine della vita utile dell'impianto fotovoltaico, essendo destinata a divenire parte integrante e funzionale della rete di distribuzione locale;
4. di dare atto che per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, la società e-Distribuzione S.p.A. subentra alla società Valle Spluga S.p.A. in tutti gli obblighi e condizioni derivanti dall'autorizzazione originaria;
5. di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento, mediante notifica alle società e-Distribuzione e trasmissione alla società Valle Spluga S.p.A. ed al Comune di Samolaco (SO);
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo provinciale per 15 gg. consecutivi. La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul sito web della Provincia;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente

Caratteristiche Tecniche e Corografia

ELETTRODOTTO A 20 kV IN CAVO INTERRATO

NEL COMUNE DI SAMOLACO

PROVINCIA DI SONDRIO

Autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 16.08.1982

L E G E N D A



Cabina in progetto



Elettrodotto MT in cavo interrato oggetto dell'allegata domanda.



Elettrodotto MT in cavo interrato esistente

Disegno n. **60580695**

Data 10 marzo 2025

Disegnatore **GEOTECH SRL**

Controllo

Visto

RELAZIONE TECNICA

Allo scopo di soddisfare le nuove esigenze della rete di distribuzione di energia elettrica si rende necessario un intervento nel comune di Samolaco in Via Laghetti.

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova cabina denominata "Ex Ablesi " n° 792325 e di due nuovi elettrodotti in cavo interrato per il collegamento entra – esci tra la nuova cabina e la linea esistente.

Caratteristiche costruttive e di esercizio

Tensione di esercizio: 20.000 volt

Corrente: Alternata trifase alla frequenza di 50 Hz.

Conduttori: Per media tensione, conforme alle vigenti norme, in alluminio di sezione e caratteristiche riportate in tabella.

Modalità di posa: Interrato protetto con tubazioni, come meglio indicato nelle relative tabelle.

CAVO INTERRATO MT

tripolare ad elica visibile con conduttori di alluminio isolati con gomma etilenpropilenica, ad alto modulo elastico, schermati sotto guaina di P.V.C.

L E G E N D A

- ① Conduttore

② Strato semiconduttore


③ Isolante

④ Strato semiconduttore
- ⑤ Schermo

⑥ Nastro equalizzatore (eventuale)

⑦ Guaina di PVC


⑧ Stampigliatura

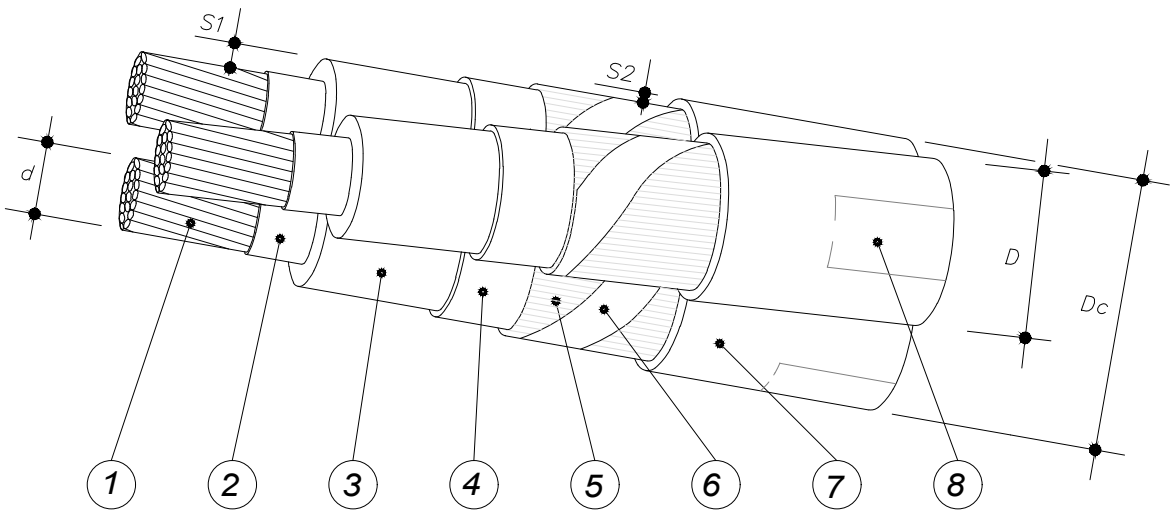

— C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E —


Numero dei conduttori per sez. nominale	Numero dei fili del conduttore	Diametro sul conduttore	Spessore medio isolante	Spessore medio guaina P.V.C.	Sezione nominale schermo min.	Numero fili dello schermo min.	Diametro		Portata A
							Esterno max.	Circoscr. max.	
(n. per mm) ²	min.	d = mm	S1=mm	S2=mm	mm ²	mm	D=mm	Dc=mm	
3 x (1x240)	30	18,6	5,6	2,5	18,6	38	40	110	380

— P A R T I C O L A R E D I P O S A —

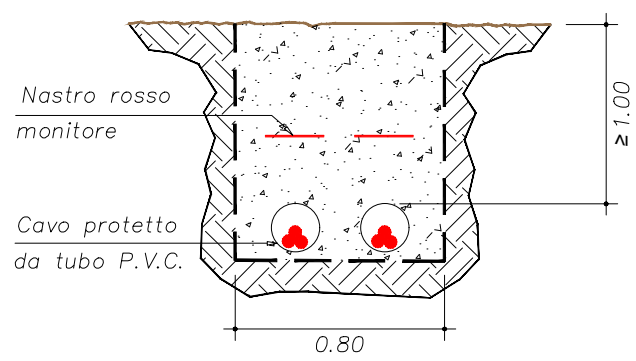

ELENCO IMPIANTI

Tipo planimetrico	Denominazione impianto	Territorio Comunale interessato	Struttura da allacciare e autorizzare		Dorsali b.t. dipendenti	Sviluppo tronco linea aerea	Sviluppo tronco linea in cavo interrato	Sviluppo totale
			Posto di trasformazione su palo	Cabina in muratura				
Disegno n.			n.	n.	n.	m.	m.	m.
60580695	Dal Giunto G1 alla Cabina "Ex Ablesi "	SAMOLACO	—	1	—	—	410	410
	Dal Giunto G2 alla Cabina "Ex Ablesi "	SAMOALCO	—	—	—	—	410	410
SVILUPPO TOTALE metri						—	820	820

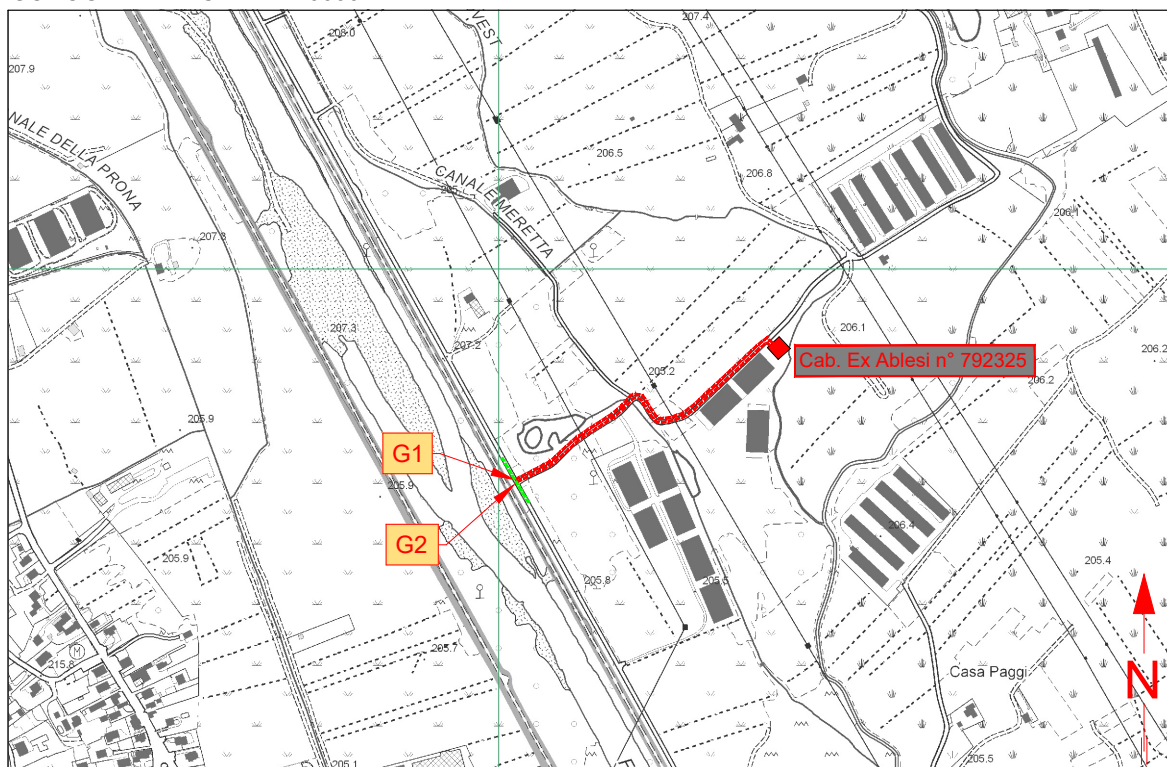



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 463 del 23/04/2025

Oggetto: VOLTURA A E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA MT A 20 KV E RELATIVE OPERE ACCESSORIE PER ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARE SULLE COPERTURE DEI FABBRICATI ESISTENTI IN LOCALITÀ ABLESI IN COMUNE DI SAMOLACO (SO). N. REG. 19/2025 .

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 24/04/2025

Il Responsabile
(PASINI EMANUELE)
f.to digitalmente